

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2561

- ดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 61 หดตัว 11.6% YoY แต่ขยายตัวถึง 30.7% MoM
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 61 อยู่ที่ 54.1% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2554-61)





	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Air-Conditioners							
Production Index	3	2	4	3	3	3	Jan-18
Capacity Utilization	2	1	1	1	3	1	Jan-18

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2554-60)

%	Average YoY Growth	CAGR
Air-Conditioners		
Production Index	5.6	5.0

*ข้อมูลปี 2554-60

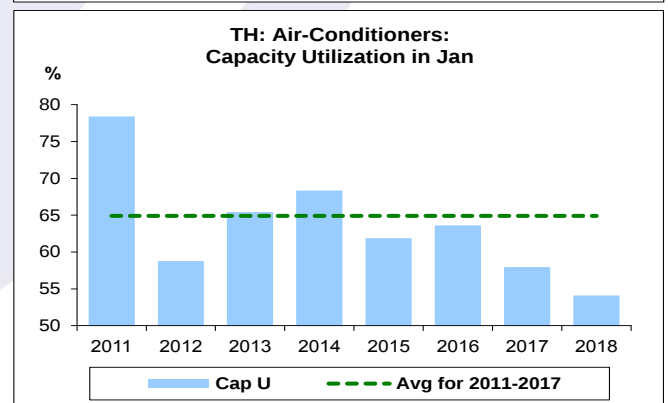
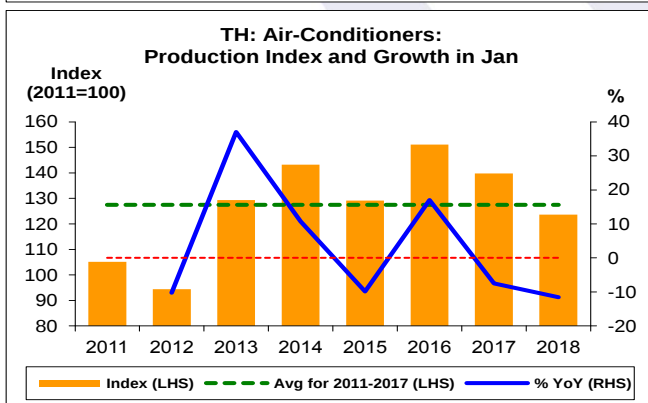
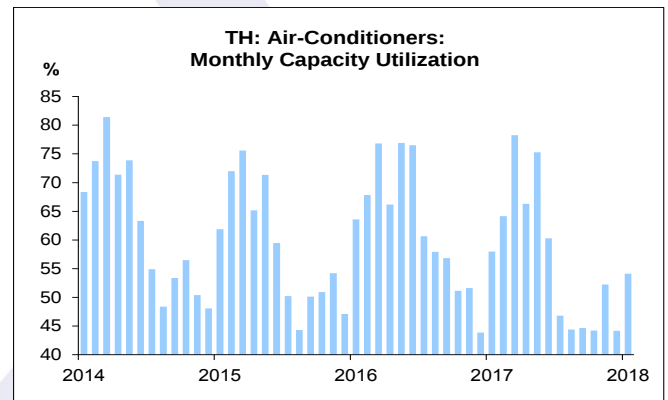
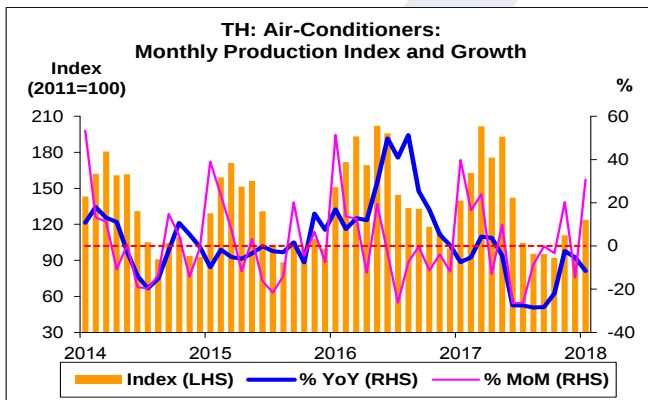


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ ISIC 28

2. ตั้งแต่เดือน ต.ค. 58 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2543 เป็นปี 2554

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

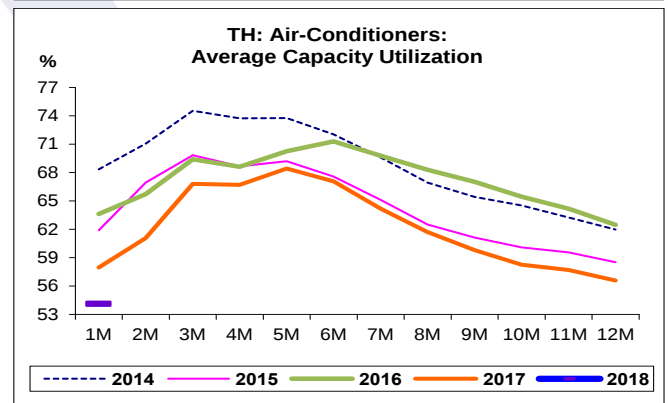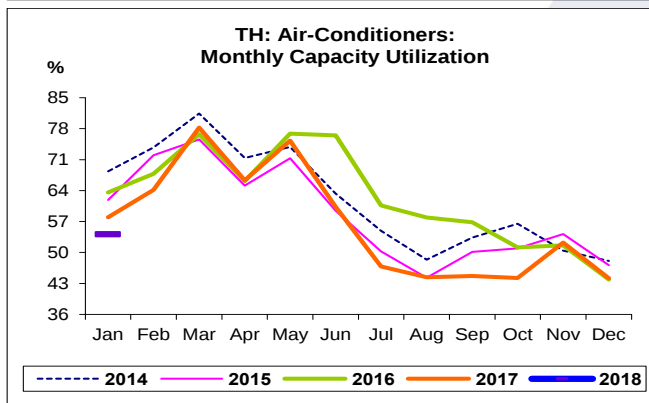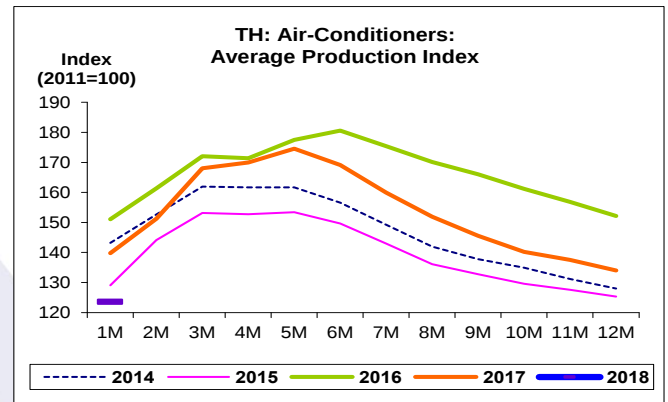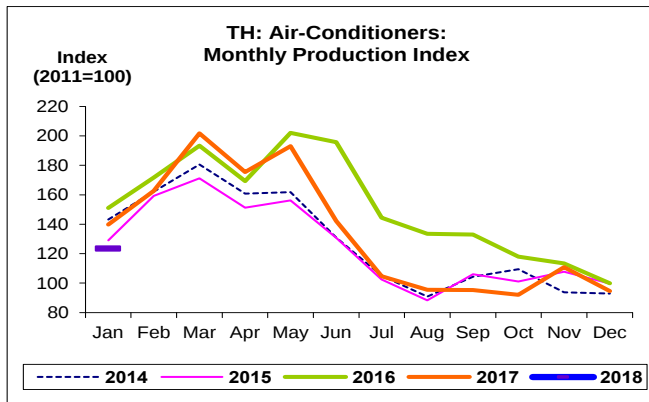

เครื่องปรับอากาศ:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2554-61)

	ค่าปัจจุบัน	% จาก ค่าสูงสุด	% จาก ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Production Index							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 61	123.6	-38.8	246.7	202.1	พ.ค. 59	35.6	พ.ย. 54
Q4/60	99.2	-47.5	93.5	189.1	Q2/59	51.2	Q4/54
2560	134.0	-11.9	34.0	152.1	2559	100.0	2554
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 61	123.6	-18.2	31.0	151.1	ม.ค. 59	94.4	ม.ค. 55
Q4/60	99.2	-10.2	93.5	110.5	Q4/59	51.2	Q4/54
	ค่าปัจจุบัน	ผลต่างจาก ค่าสูงสุด	ผลต่างจาก ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Capacity Utilization (%)							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 61	54.1	-46.7	23.3	100.8	มี.ค. 54	30.8	พ.ย. 54
Q4/60	46.9	-40.9	8.9	87.8	Q1/54	38.0	Q4/54
2560	56.6	-13.9	-	70.5	2554	56.6	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 61	54.1	-24.3	-	78.4	ม.ค. 54	54.1	ม.ค. 61
Q4/60	46.9	-5.0	8.9	51.9	Q4/55	38.0	Q4/54