

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2566

- ดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 66 หดตัว 7.0% YoY แต่ขยายตัวถึง 27.7% MoM
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 62.9% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2559-66)





	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Air-Conditioners							
Manufacturing Production Index	3	3	5	3	5	3	Jan-23
Capacity Utilization	3	3	5	3	5	3	Jan-23

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2559-65)

%	Average YoY Growth	CAGR
Air-Conditioners		
Manufacturing Production Index	1.8	1.5

*ข้อมูลปี 2559-65

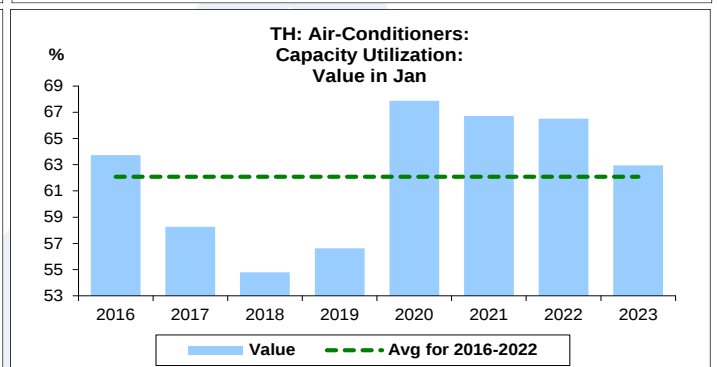
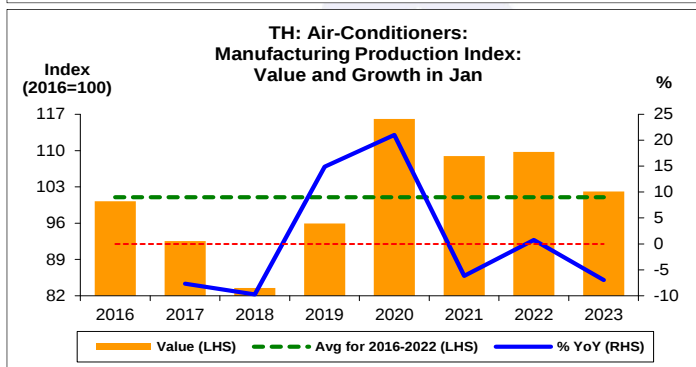
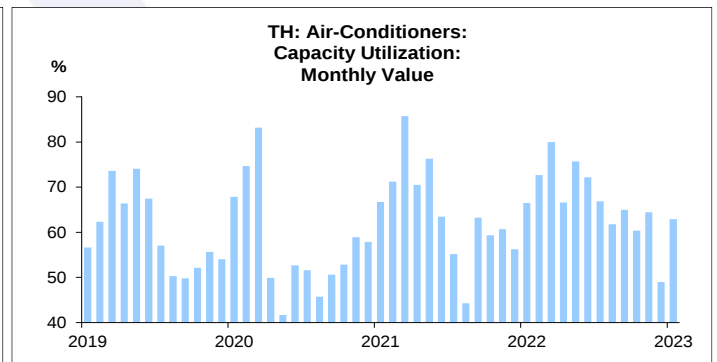
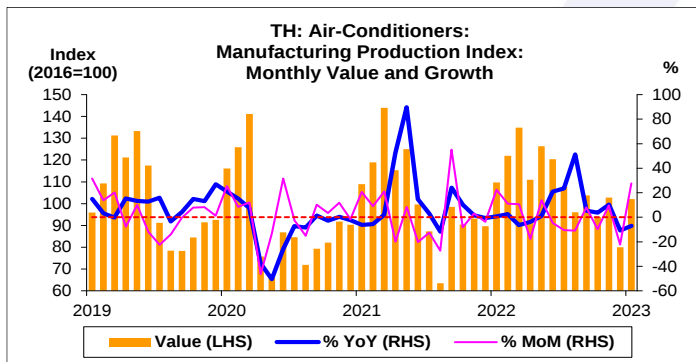


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ TSIC 28

2. ตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2554 เป็นปี 2559

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

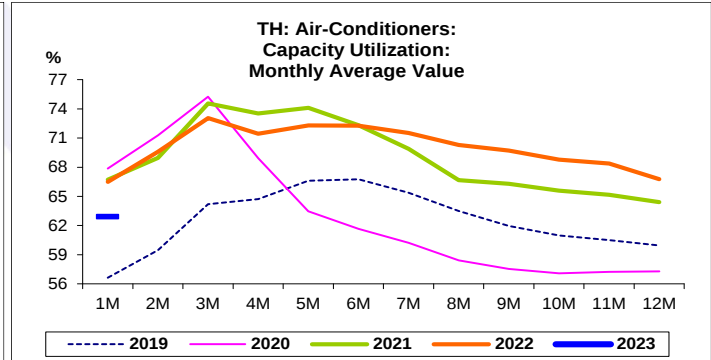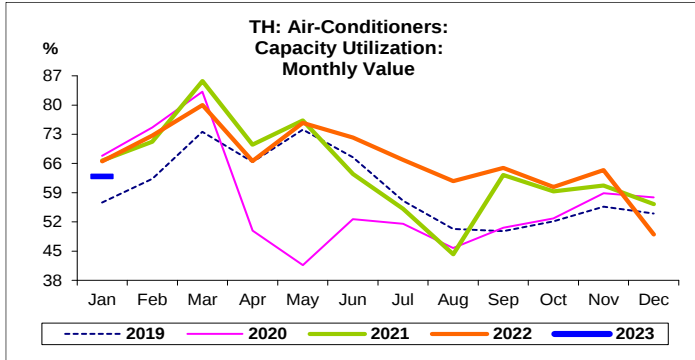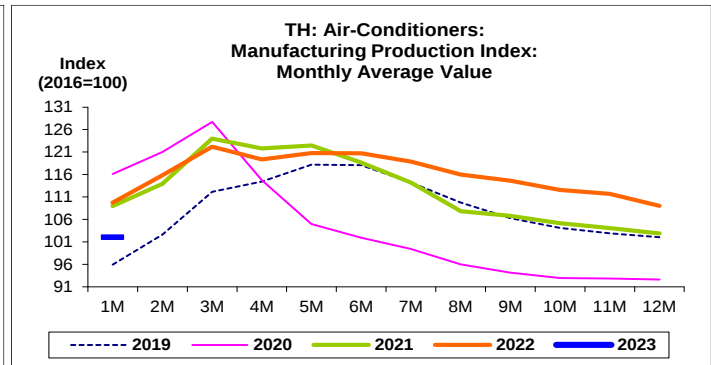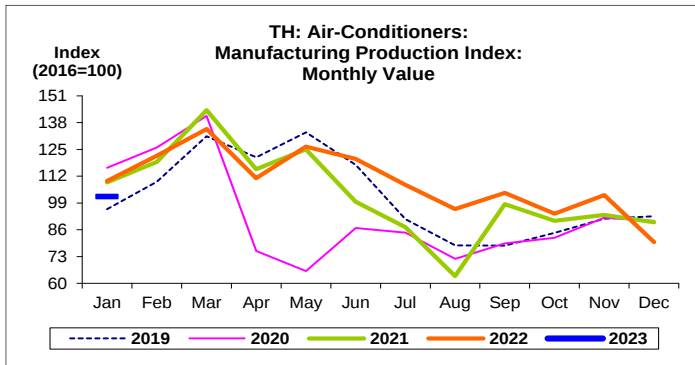

เครื่องปรับอากาศ:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2559-66)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Manufacturing Production Index							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 66	102.1	-29.1	60.8	144.0	มี.ค. 64	63.5	ส.ค. 64
Q4/65	92.2	-27.8	36.7	127.7	Q1/63	67.5	Q3/60
2565	109.0	-	22.5	109.0	2565	89.0	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 66	102.1	-12.0	22.3	116.1	ม.ค. 63	83.5	ม.ค. 61
Q4/65	92.2	-	34.5	92.2	Q4/65	68.5	Q4/60
	ค่าปัจจุบัน	ลบค่าสูงสุด	ลบค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Capacity Utilization (%)							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 66	62.9	-26.6	51.1	85.7	มี.ค. 64	41.7	พ.ค. 63
Q4/65	57.9	-17.3	12.3	75.2	Q1/63	45.6	Q3/60
2565	66.8	-	9.9	66.8	2565	56.8	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 66	62.9	-4.9	8.1	67.9	ม.ค. 63	54.8	ม.ค. 61
Q4/65	57.9	-0.8	10.8	58.8	Q4/64	47.1	Q4/61