

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

- ดัชนีผลผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือน มี.ค. 66 หดตัว 12.2% YoY แต่ขยายตัว 9.6% MoM หากพิจารณา Q1/66 หดตัว 10.4% YoY แต่ขยายตัว 6.6% QoQ
- อัตราการใช้กำลังการผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ 63.9% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน หากพิจารณา Q1/66 เหลือ 60.0% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2559-66)





| | All Periods | | | Same Periods | | | Latest |
|--------------------------------|-------------|---------|------|--------------|---------|-------|--------|
| | Month | Quarter | Year | YTD | Quarter | Month | |
| Electrical Equipment | | | | | | | |
| Manufacturing Production Index | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Mar-23 |
| Capacity Utilization | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mar-23 |

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2559-65)

| % | Average YoY Growth | CAGR |
|--------------------------------|--------------------|------|
| Electrical Equipment | | |
| Manufacturing Production Index | -0.5 | -0.6 |

ข้อมูลปี 2559-65



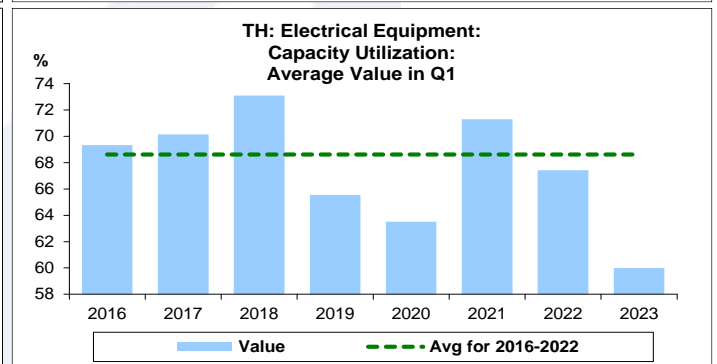
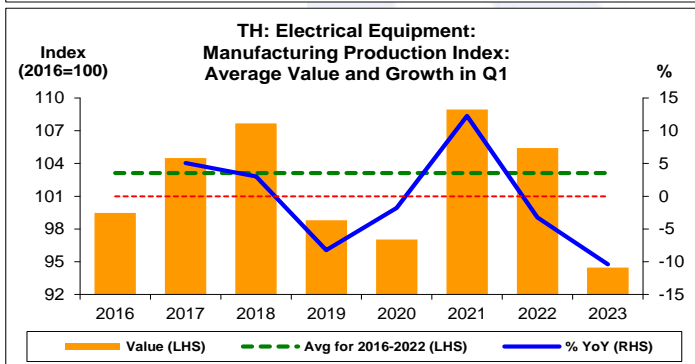
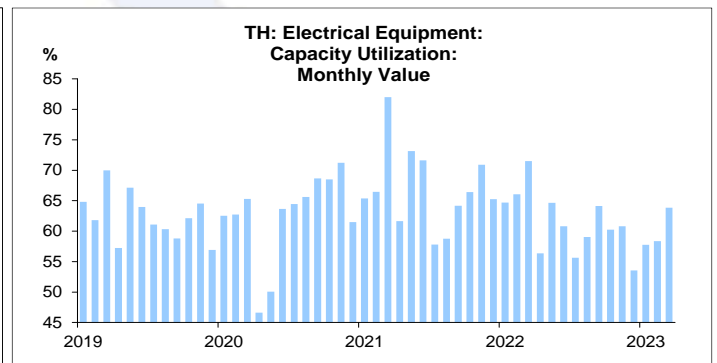
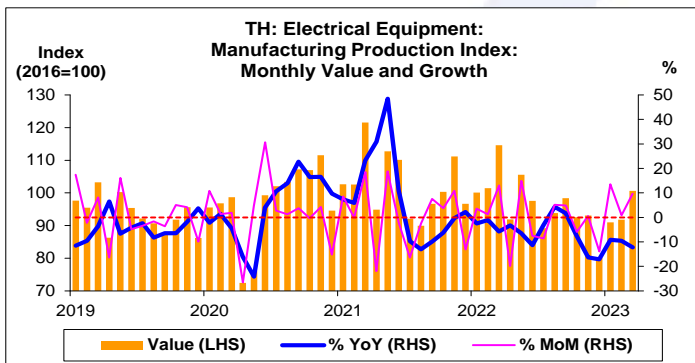


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ TSIC 27

2. ตั้งแต่เดือน มี.ค. 62 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2554 เป็นปี 2559

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

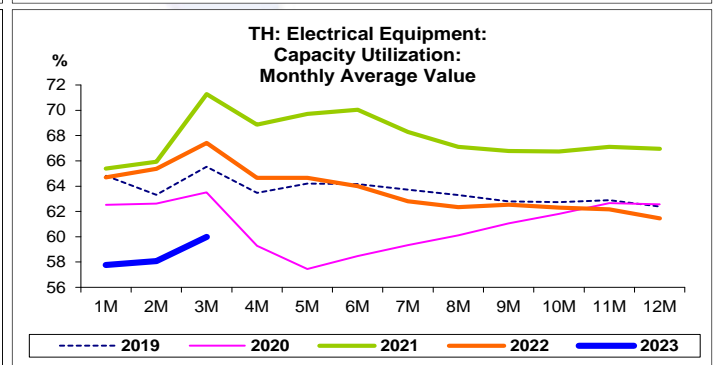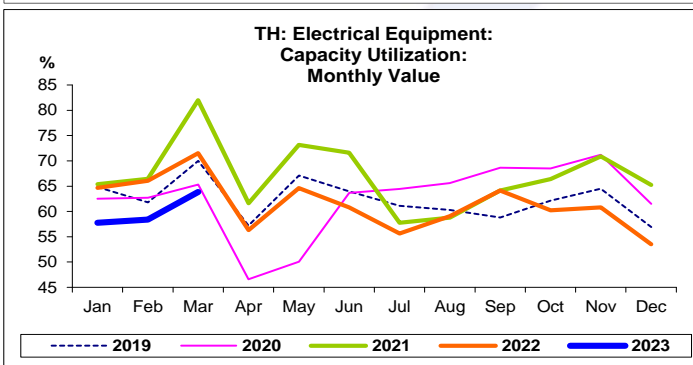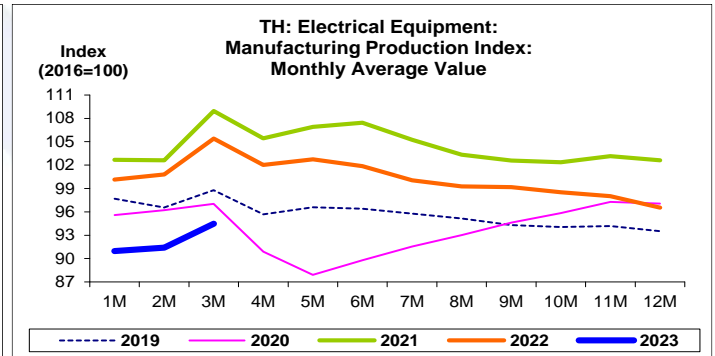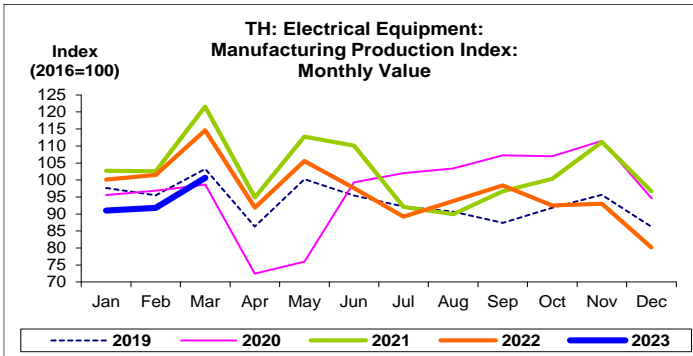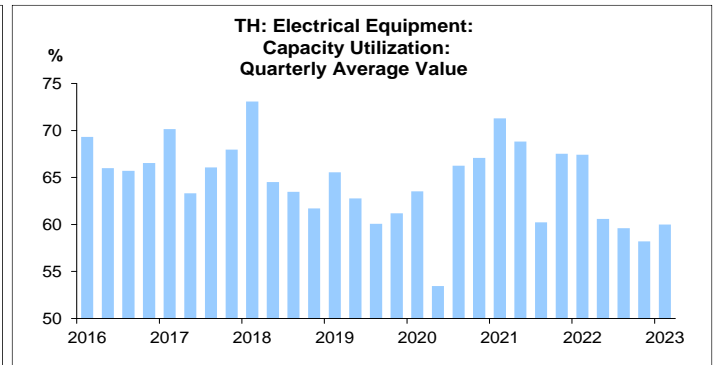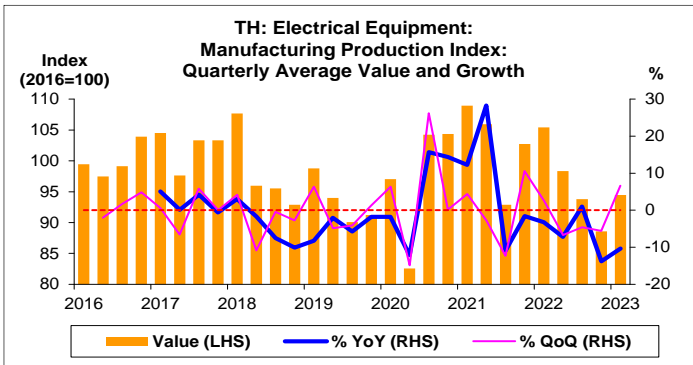

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2559-66)

| | ค่าปัจจุบัน | % ค่าสูงสุด | % ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | Date | ค่าต่ำสุด | Date |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Manufacturing Production Index | | | | | | | |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา | | | | | | | |
| มี.ค. 66 | 100.6 | -17.2 | 38.8 | 121.6 | มี.ค. 64 | 72.5 | เม.ย. 63 |
| Q1/66 | 94.5 | -13.3 | 14.4 | 108.9 | Q1/64 | 82.6 | Q2/63 |
| 2565 | 96.5 | -5.9 | 3.2 | 102.6 | 2564 | 93.5 | 2562 |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน | | | | | | | |
| มี.ค. 66 | 100.6 | -17.2 | 2.0 | 121.6 | มี.ค. 64 | 98.7 | มี.ค. 63 |
| Q1/66 | 94.5 | -13.3 | - | 108.9 | Q1/64 | 94.5 | Q1/66 |
| | ค่าปัจจุบัน | ลบค่าสูงสุด | ลบค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | Date | ค่าต่ำสุด | Date |
| Capacity Utilization (%) | | | | | | | |
| เทียบกับทุกช่วงเวลา | | | | | | | |
| มี.ค. 66 | 63.9 | -18.1 | 17.3 | 82.0 | มี.ค. 64 | 46.6 | เม.ย. 63 |
| Q1/66 | 60.0 | -13.1 | 6.6 | 73.1 | Q1/61 | 53.4 | Q2/63 |
| 2565 | 61.5 | -5.5 | - | 67.0 | 2564 | 61.5 | 2565 |
| เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน | | | | | | | |
| มี.ค. 66 | 63.9 | -18.1 | - | 82.0 | มี.ค. 64 | 63.9 | มี.ค. 66 |
| Q1/66 | 60.0 | -13.1 | - | 73.1 | Q1/61 | 60.0 | Q1/66 |