



การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

- ดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ธ.ค. 65 หดตัว 7.2% YoY และ 21.3% MoM หากพิจารณา ปี 65 ขยายตัว 4.8% YoY
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ 48.1% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเดือนก่อน หากพิจารณา ปี 65 เฉลี่ย 64.2% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2559-65)





	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Air-Conditioners							
Production Index	2	3	5	5	5	3	Dec-22
Capacity Utilization	2	2	5	5	5	3	Dec-22

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2559-65)

%	Average YoY Growth	CAGR
Air-Conditioners		
Production Index	1.7	1.3

ข้อมูลปี 2559-65



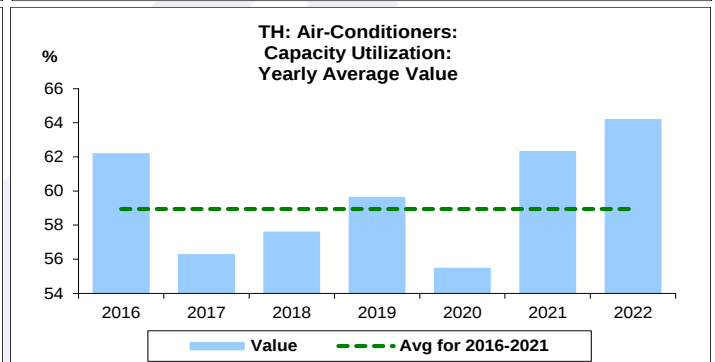
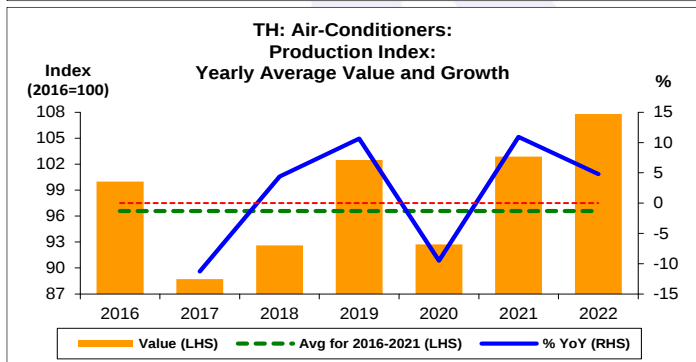
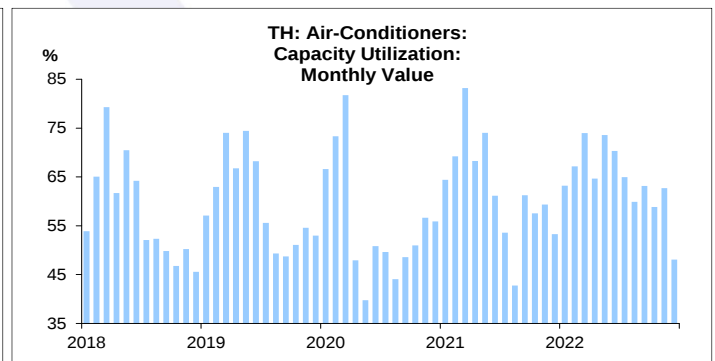
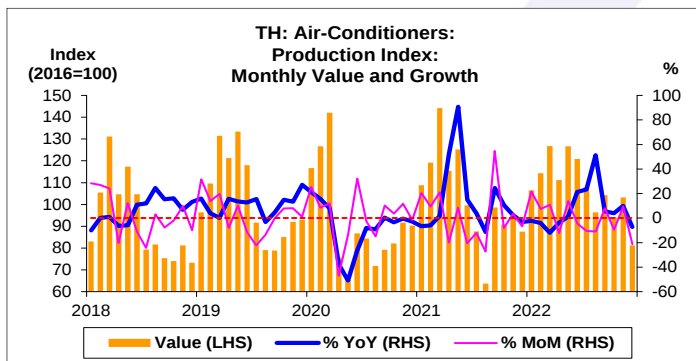


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ TSIC 28

2. ตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2554 เป็นปี 2559

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

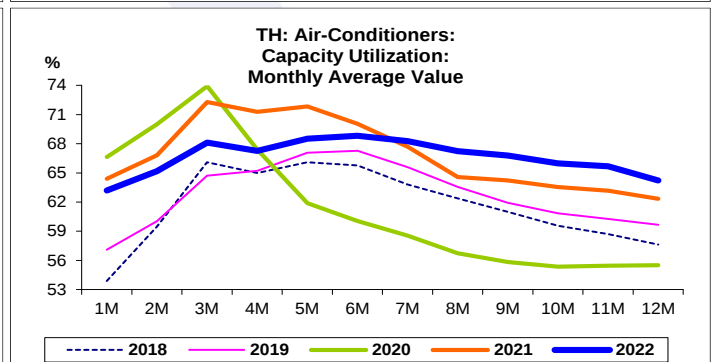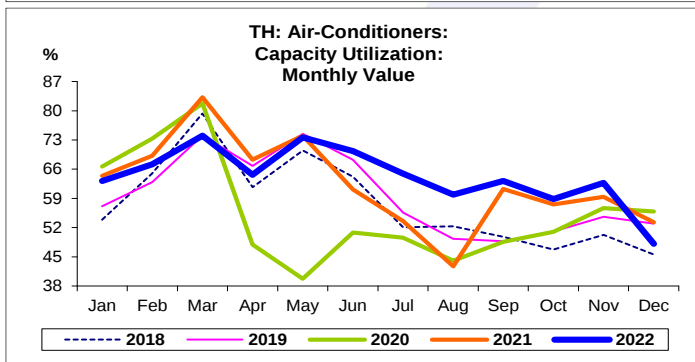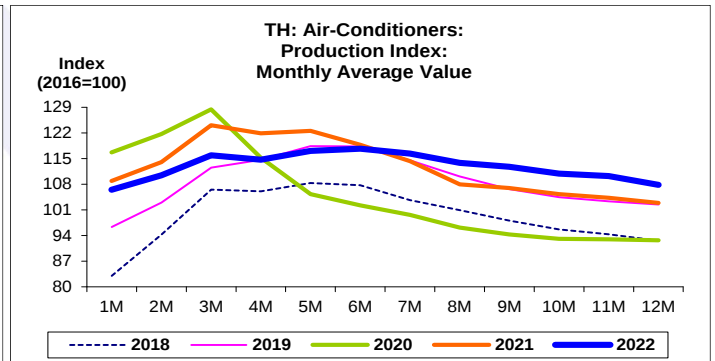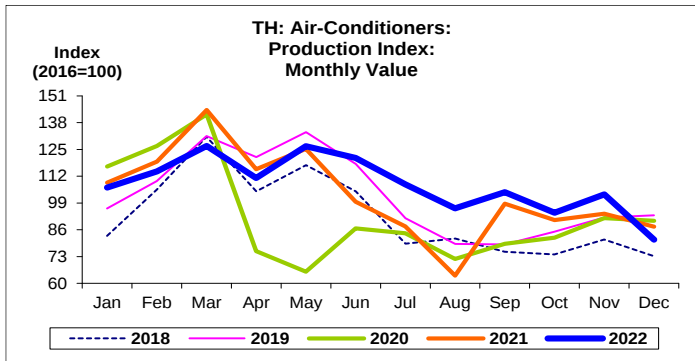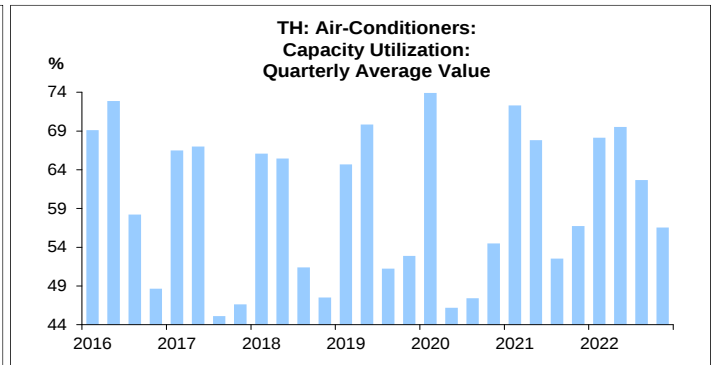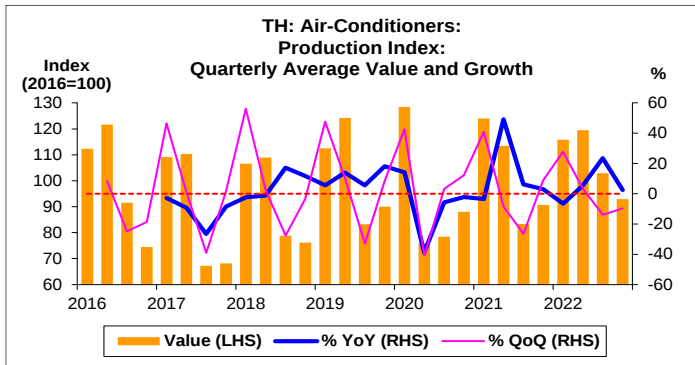

เครื่องปรับอากาศ:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 7 ปี (ปี 2559-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Production Index							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ธ.ค. 65	81.3	-43.6	27.5	144.1	มี.ค. 64	63.7	ต.ค. 60
Q4/65	92.9	-27.6	38.2	128.4	Q1/63	67.3	Q3/60
2565	107.8	-	21.5	107.8	2565	88.7	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ธ.ค. 65	81.3	-12.7	25.6	93.0	ธ.ค. 62	64.7	ธ.ค. 60
Q4/65	92.9	-	36.3	92.9	Q4/65	68.2	Q4/60
	ค่าปัจจุบัน	ลบค่าสูงสุด	ลบค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Capacity Utilization (%)							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ธ.ค. 65	48.1	-35.1	8.3	83.2	มี.ค. 64	39.8	พ.ค. 63
Q4/65	56.6	-17.4	11.4	73.9	Q1/63	45.1	Q3/60
2565	64.2	-	8.7	64.2	2565	55.5	2563
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ธ.ค. 65	48.1	-7.8	4.4	55.9	ธ.ค. 63	43.7	ธ.ค. 59
Q4/65	56.6	-0.2	9.9	56.7	Q4/64	46.6	Q4/60