

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2562

- ดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 62 ขยายตัว 15.9% YoY และ 31.4% MoM
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 62 อยู่ที่ 60.3% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเดือนก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2559-62)





	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Air-Conditioners							
Production Index	3	1	3	4	5	4	Jan-19
Capacity Utilization	3	1	2	3	5	3	Jan-19

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2559-61)

%	Average YoY Growth	CAGR
Air-Conditioners		
Production Index	-3.5	-3.8

*ข้อมูลปี 2559-61

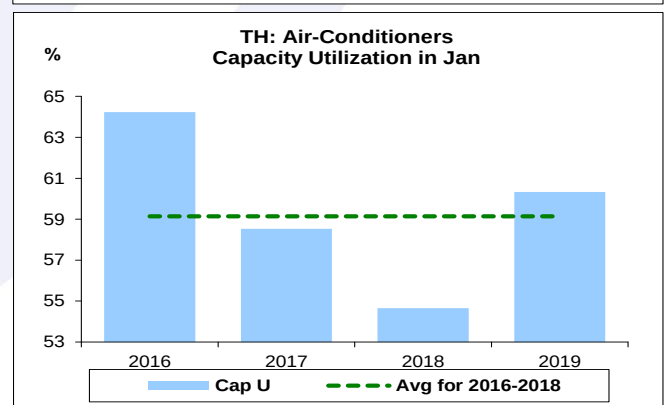
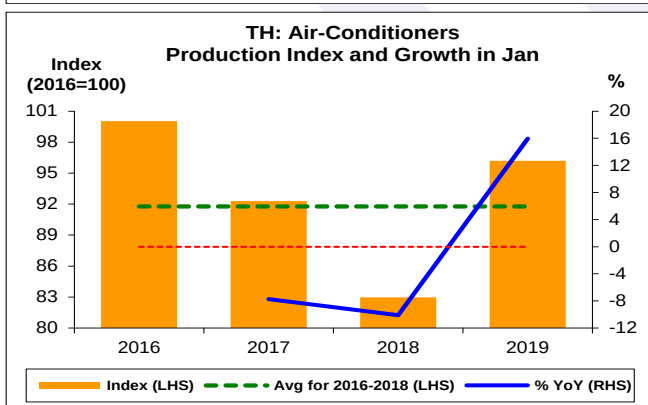
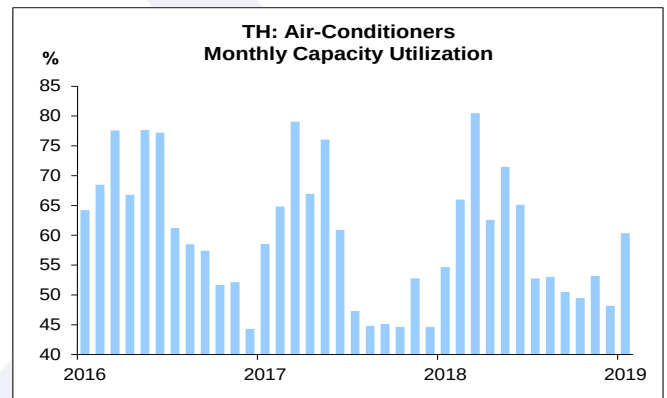
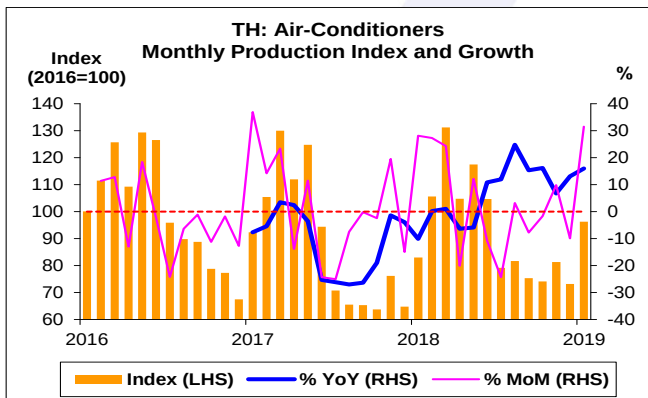


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ TSIC 28

2. ตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2554 เป็นปี 2559

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

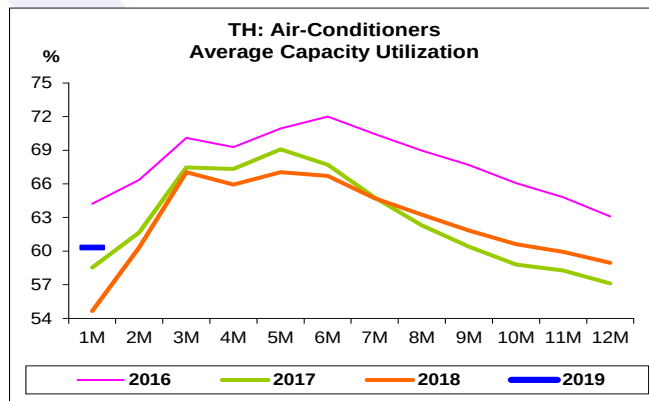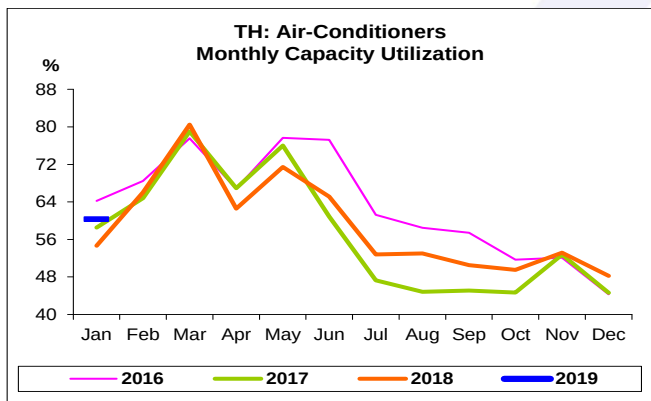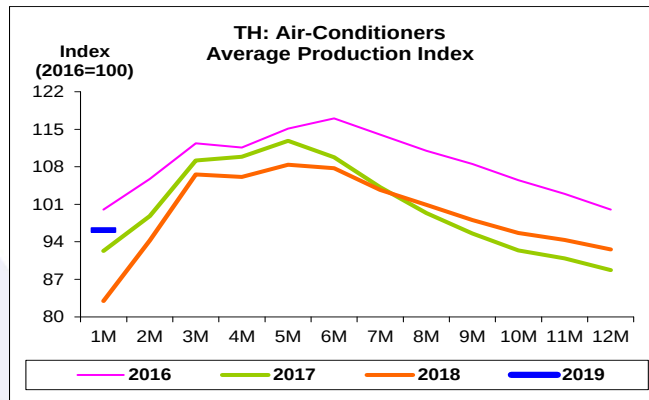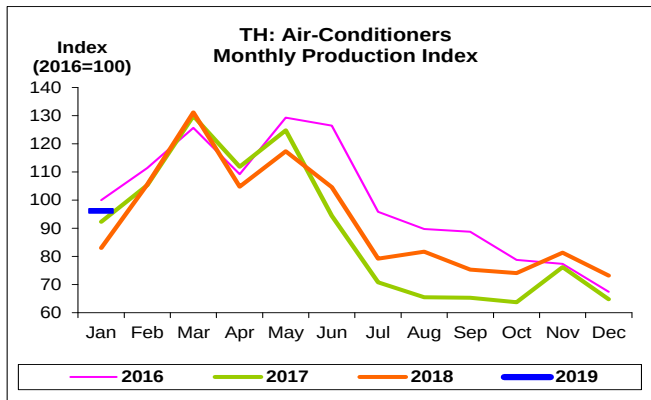

เครื่องปรับอากาศ:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2559-62)

	ค่าปัจจุบัน	% จาก ค่าสูงสุด	% จาก ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Production Index							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 62	96.2	-26.7	50.9	131.2	มี.ค. 61	63.7	ต.ค. 60
Q4/61	76.2	-37.4	13.4	121.7	Q2/59	67.2	Q3/60
2561	92.6	-7.4	4.3	100.0	2559	88.7	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 62	96.2	-3.8	15.9	100.0	ม.ค. 59	83.0	ม.ค. 61
Q4/61	76.2	-	11.7	76.2	Q4/61	68.2	Q4/60
	ค่าปัจจุบัน	ผลต่างจาก ค่าสูงสุด	ผลต่างจาก ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Capacity Utilization (%)							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 62	60.3	-20.1	16.0	80.5	มี.ค. 61	44.3	ธ.ค. 59
Q4/61	50.3	-23.6	4.6	73.9	Q2/59	45.7	Q3/60
2561	59.0	-4.1	1.8	63.1	2559	57.1	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 62	60.3	-3.9	5.7	64.2	ม.ค. 59	54.6	ม.ค. 61
Q4/61	50.3	-	3.0	50.3	Q4/61	47.3	Q4/60