

การใช้น้ำประปาในเขตนครหลวงของไทย ปีงบประมาณ 2559

- การใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 ปริมาณ 1,406.3 ล้าน ลบ.ม. ทรงตัว YoY
- ผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 จำนวน 2,281.1 พันหัววัด ขยายตัว 2.4% YoY
- ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหัววัดในเขตนครหลวง FY59 เฉลี่ย 50.9 ลบ.ม./เดือน หดตัว 2.8% YoY
- ค่าน้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 เฉลี่ย 12.00 THB/ลบ.ม. ทรงตัว YoY

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (FY2549-59)

	All Periods			Same Periods			Latest
	F-Month	F-Quarter	FY	F-YTD	F-Quarter	F-Month	
Water Consumption	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Residence	-	-	4	-	-	-	Sep-16
Business, State Enterprise, Government Agency and Industry	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Public Water Supply and Others	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Number of Meters	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Residence	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Business, State Enterprise, Government Agency and Others	-	-	3	-	-	-	Sep-16
Small User	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Large User	-	-	5	-	-	-	Sep-16
Average Water Consumption	-	-	1	-	-	-	Sep-16
Average Price	-	-	4	-	-	-	Sep-16

Note: F-Month, F-Quarter และ F-YTD นับตามปีงบประมาณ

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ





อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (FY2549-59)

%	Average YoY Growth	CAGR
Water Consumption	2.0	1.8
Residence	2.2	2.4
Business, State Enterprise, Government Agency and Industry	1.8	1.3
Public Water Supply and Others	7.4	2.2
Number of Meters	2.8	2.7
Residence	3.6	3.7
Business, State Enterprise, Government Agency and Others	0.1	-0.5
Small User	2.8	2.7
Large User	3.7	3.3
Average Water Consumption	-0.9	-0.9
Average Price	0.0	0.0

ที่มา: การประปาส่วนหลวง




หมายเหตุ: 1. FY คือ ปีงบประมาณ (เดือน ต.ค.-ก.ย.)

2. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

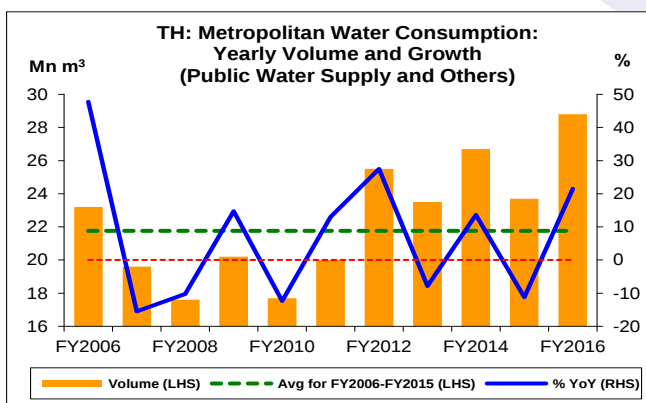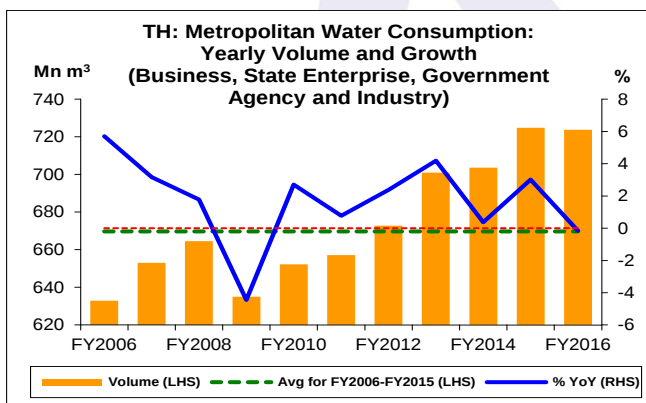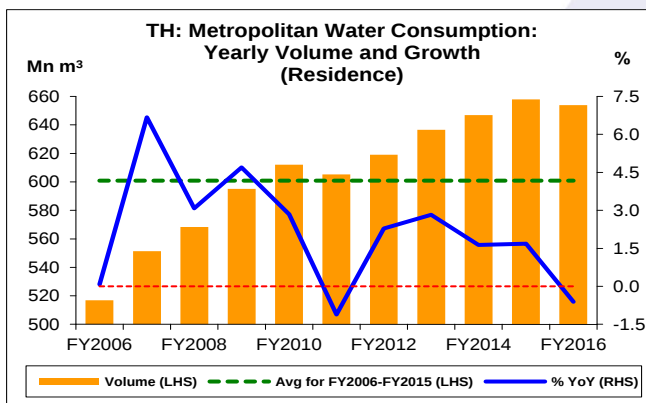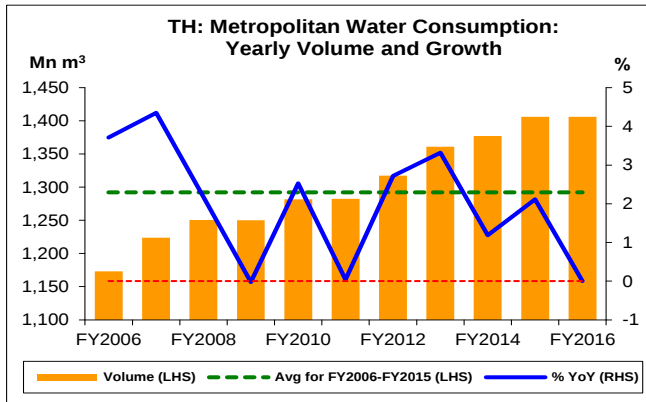





การใช้น้ำประปา

- การใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 ปริมาณ 1,406.3 ล้าน ลบ.ม. ทรงตัว YoY ทรงตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 6 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 1,292.4 ล้าน ลบ.ม. อยู่ 8.8%
- การใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง แบ่งเป็น การใช้น้ำของที่อยู่อาศัย (Residence) ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอุตสาหกรรม (Business, State Enterprise, Government Agency and Industry) และสาธารณะ และอื่น ๆ (Public Water Supply and Others) โดย FY59 คิดเป็น 46.5% 51.5% และ 2.0% ของการใช้น้ำประปาในเขต นครหลวงทั้งหมด ตามลำดับ
- การใช้น้ำประปาของที่อยู่อาศัย FY59 ปริมาณ 653.8 ล้าน ลบ.ม. หดตัวเพียง 0.6% YoY หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 4 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 600.9 ล้าน ลบ.ม. อยู่ 8.8% และสูงกว่า FY56 อยู่เพียง 0.9% CAGR
- การใช้น้ำประปาของธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอุตสาหกรรม FY59 ปริมาณ 723.7 ล้าน ลบ.ม. หดตัวเพียง 0.2% YoY หดตัวเป็น ครั้งแรก หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 6 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 669.7 ล้าน ลบ.ม. อยู่ 8.1%
- การใช้น้ำของสาธารณะ และอื่น ๆ FY59 ปริมาณ 28.8 ล้าน ลบ.ม. สูงสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยขยายตัวถึง 21.5% YoY ทั้งนี้ สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 21.8 ล้าน ลบ.ม. อยู่ถึง 32.3% และสูงกว่า FY55 อยู่ 3.1% CAGR

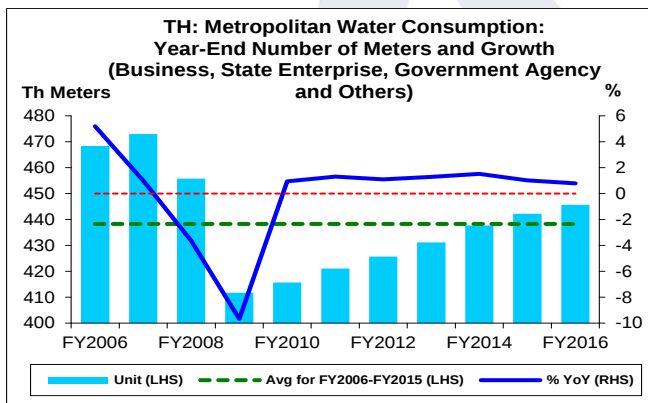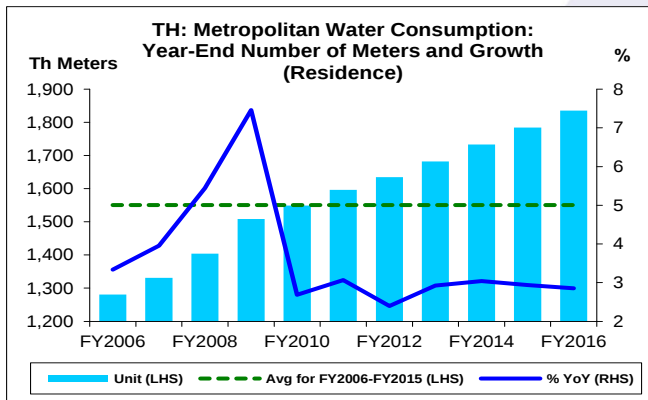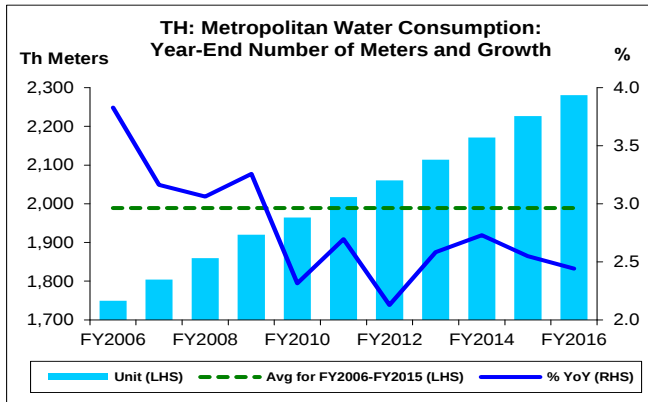

ผู้ใช้น้ำประปา

- ผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 จำนวน 2,281.1 พันหัววัด สูงสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยขยายตัว 2.4% YoY ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 1,988.7 พันหัววัด อยู่ 14.7%
- ผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง แบ่งเป็น ผู้ใช้น้ำประปาที่เป็นที่อยู่อาศัย (Residence) และธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ (Business, State Enterprise, Government Agency and Others) โดย FY59 คิดเป็น 80.5% และ 19.5% ของผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวงทั้งหมด ตามลำดับ
- ผู้ใช้น้ำประปาที่เป็นที่อยู่อาศัย FY59 จำนวน 1,835.4 พันหัววัด สูงสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยขยายตัว 2.9% YoY ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 1,550.5 พันหัววัด อยู่ 18.4%
- ผู้ใช้น้ำที่เป็นธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ FY59 จำนวน 445.6 พันหัววัด ขยายตัวเพียง 0.8% YoY ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 438.2 พันหัววัด อยู่ 1.7%

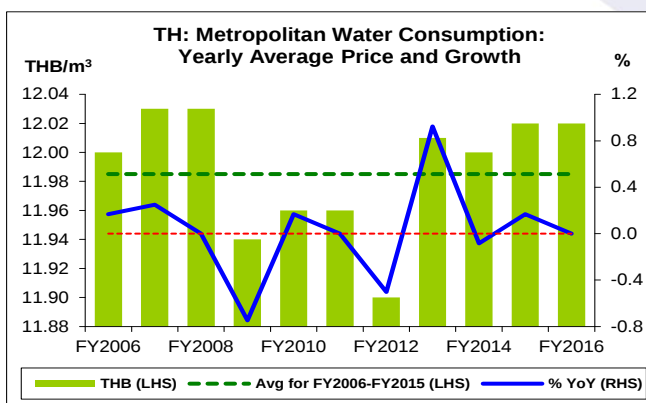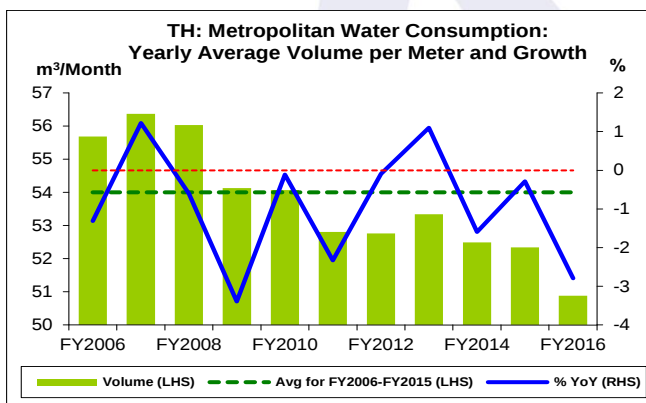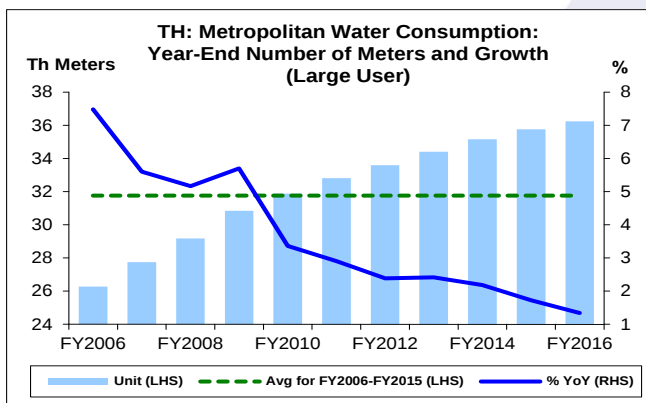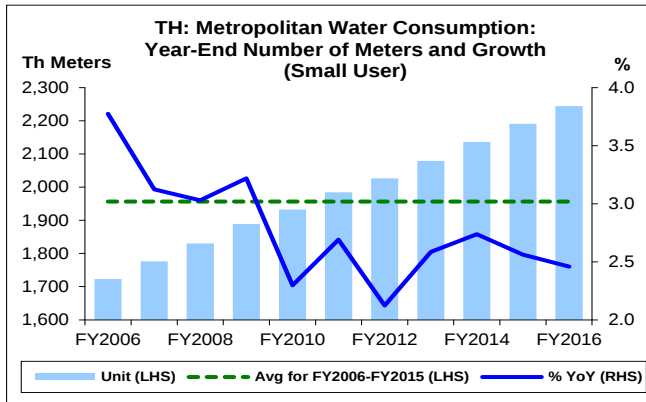

- ผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง แบ่งเป็น ผู้ใช้น้ำประปารายเล็ก (Small User) และผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่ (Larger User) โดย FY59 คิดเป็น 98.4% และ 1.6% ของผู้ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง ทั้งหมด ตามลำดับ
- ผู้ใช้น้ำประปารายเล็ก FY59 จำนวน 2,244.8 พันหัววัด สูงสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยขยายตัว 2.5% YoY ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 1,957.0 พันหัววัด อยู่ 14.7%
- ผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่ FY59 จำนวน 36.2 พันหัววัด สูงสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยขยายตัว 1.3% YoY ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 31.8 พันหัววัด อยู่ 14.1%

ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหัววัดเฉลี่ย

- ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหัววัดในเขตนครหลวง FY59 เฉลี่ย 50.9 ลบ.ม./เดือน ต่ำสุดนับตั้งแต่ FY49 โดยหดตัว 2.8% YoY หดตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 54.0 ลบ.ม./เดือน อยู่ 5.8%

ค่าน้ำประปาเฉลี่ย

- ค่าน้ำประปาในเขตนครหลวง FY59 เฉลี่ย 12.00 THB/ลบ.ม. ทรงตัว YoY ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ FY49-58 ที่ 11.99 THB/ลบ.ม. อยู่เพียง 0.3% และสูงกว่า FY56 อยู่เพียง 0.03% CAGR

การใช้น้ำประปาในเขตนครหลวง:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 11 ปี (FY2549-59)

	ค่าปัจจุบัน	% จาก ค่าสูงสุด	% จาก ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
การใช้น้ำประปา (ล้าน ลบ.ม.)							
FY59	1,406.3	0.0	19.9	1,406.3	FY58	1,173.0	FY49
ที่อยู่อาศัย							
FY59	653.8	-0.6	26.5	657.8	FY58	516.9	FY49
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอุตสาหกรรม							
FY59	723.7	-0.2	14.3	724.8	FY58	632.9	FY49
สาธารณะ และอื่น ๆ							
FY59	28.8	-	63.6	28.8	FY59	17.6	FY51
จำนวนผู้ใช้น้ำประปา (พันหัววัด)							
FY59	2,281.1	-	30.4	2,281.1	FY59	1,749.0	FY49
ที่อยู่อาศัย							
FY59	1,835.4	-	43.3	1,835.4	FY59	1,280.7	FY49
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ							
FY59	445.6	-5.8	8.2	473.0	FY50	411.7	FY52
ผู้ใช้น้ำประปารายเล็ก							
FY59	2,244.8	-	30.3	2,244.8	FY59	1,722.7	FY49
ผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่							
FY59	36.2	-	37.9	36.2	FY59	26.3	FY49
ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย (ลบ.ม./หัววัด/เดือน)							
FY59	50.9	-9.7	-	56.4	FY50	50.9	FY59
ค่าน้ำประปาเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)							
FY59	12.0	-0.1	1.0	12.03	FY50	11.90	FY55