

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2565

- ดัชนีผลผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 65 หดตัว 7.2% YoY แต่ขยายตัว 15.4% MoM
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ 61.3% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

การประเมินอันดับค่า อิงค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด (ปี 2559-65)





	All Periods			Same Periods			Latest
	Month	Quarter	Year	YTD	Quarter	Month	
Air-Conditioners							
Production Index	3	3	5	3	5	3	Jan-22
Capacity Utilization	3	3	5	3	5	3	Jan-22

หมายเหตุ: 5 สูง 4 ค่อนข้างสูง 3 ปานกลาง 2 ค่อนข้างต่ำ 1 ต่ำ

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (ปี 2559-64)

%	Average YoY Growth	CAGR
Air-Conditioners		
Production Index	1.0	0.6

ข้อมูลปี 2559-64

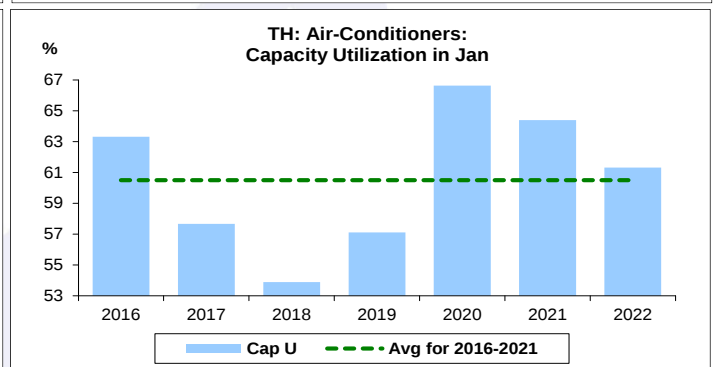
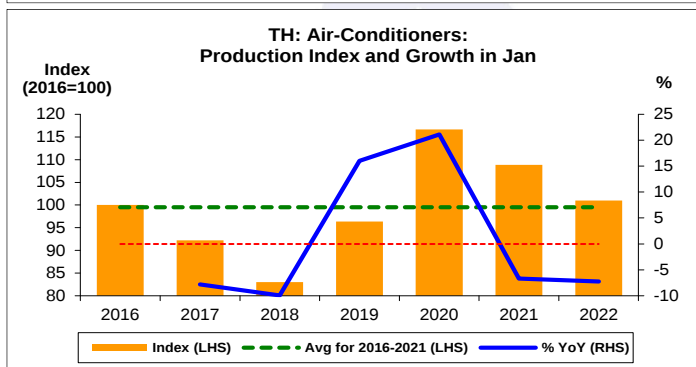
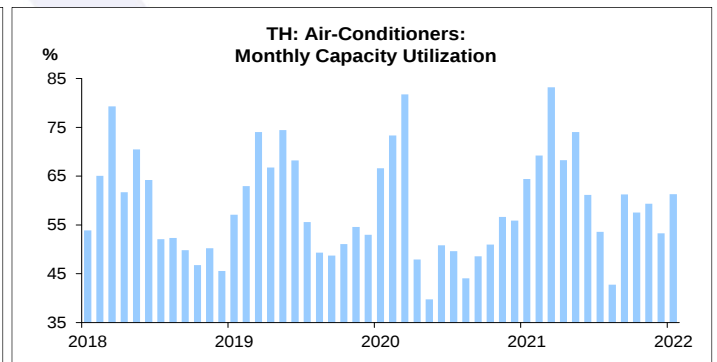
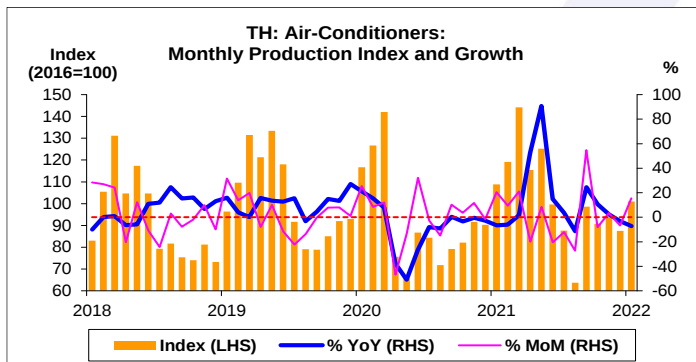


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: 1. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ TSIC 28

2. ตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับน้ำหนัก และเปลี่ยนปีฐานจากปี 2554 เป็นปี 2559

3. CAGR คือ Compound Annual Growth Rate

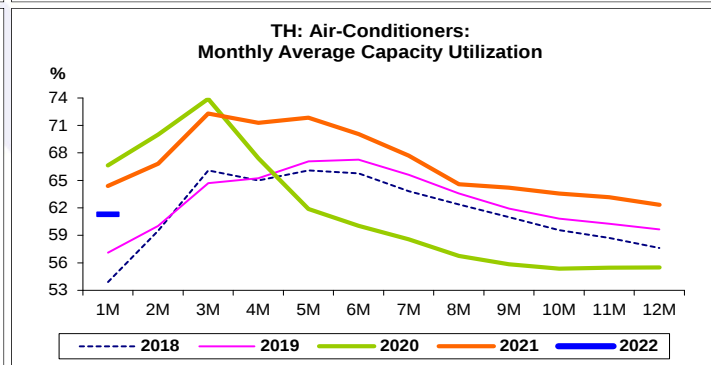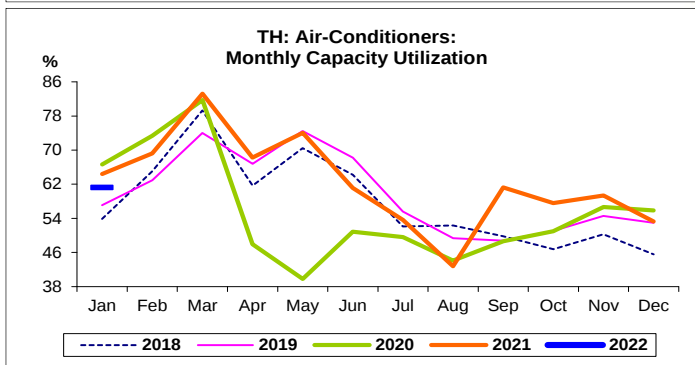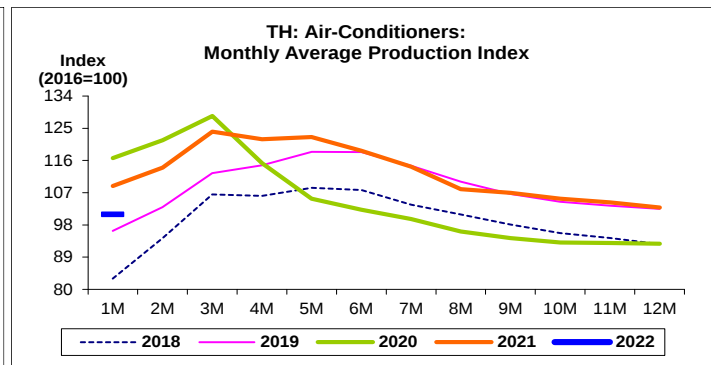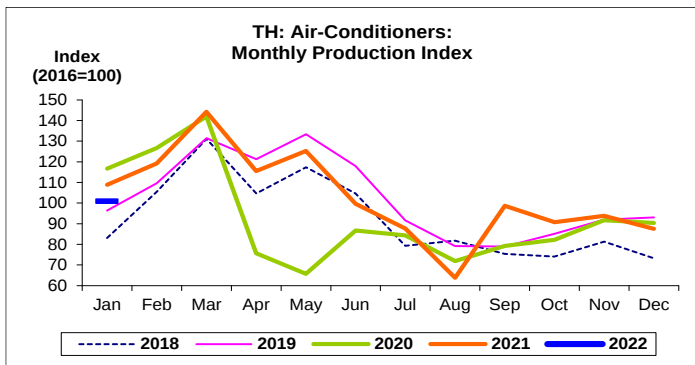

เครื่องปรับอากาศ:

จุดสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลา 7 ปี (ปี 2559-65)

	ค่าปัจจุบัน	% ค่าสูงสุด	% ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Production Index							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 65	101.0	-29.9	58.5	144.1	มี.ค. 64	63.7	ด.ค. 60
Q4/64	90.7	-29.4	34.9	128.4	Q1/63	67.3	Q3/60
2564	102.9	-	16.0	102.9	2564	88.7	2560
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 65	101.0	-13.4	21.6	116.7	ม.ค. 63	83.0	ม.ค. 61
Q4/64	90.7	-	33.0	90.7	Q4/64	68.2	Q4/60
	ค่าปัจจุบัน	ลบค่าสูงสุด	ลบค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	Date	ค่าต่ำสุด	Date
Capacity Utilization (%)							
เทียบกับทุกช่วงเวลา							
ม.ค. 65	61.3	-21.9	21.5	83.2	มี.ค. 64	39.8	พ.ค. 63
Q4/64	56.7	-17.2	11.6	73.9	Q1/63	45.1	Q3/60
2564	62.3	-	6.8	62.3	2564	55.5	2563
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน							
ม.ค. 65	61.3	-5.3	7.4	66.6	ม.ค. 63	53.9	ม.ค. 61
Q4/64	56.7	-	10.1	56.7	Q4/64	46.6	Q4/60